

Resultaten onderzoek aanwijzen bedrijfsbrandweren Hollands Midden

Hieronder een overzicht van de bedrijven die in aanmerking komen voor een aanwijzing voor een bedrijfsbrandweer. Per bedrijf is bepaald in welke categorie ze vallen uit het Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren. Hierbij is een opsplitsing gemaakt in een zestal categorieën. Hieronder is per categorie een omschrijving gegeven en per bedrijf aangegeven waarom dit bedrijf in deze categorie valt. Indien bekend is daarnaast aangegeven wanneer mogelijke veranderingen worden verwacht en opnieuw bekeken dient te worden of een andere categorie noodzakelijk is.

- A. Op basis van de aanwezige informatie is bepaald dat er geen sprake is van een bijzonder gevaar, de scenario's niet voorkomen kunnen worden met een bedrijfsbrandweer of dit gevaar wordt afgedekt door de aanwezige stationaire installaties. Deze installaties zijn geborgd in de beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht deelactiviteit milieu. Het starten van een aanwijstraject is niet noodzakelijk.

Het gaat in de regio om de volgende bedrijven:

Naam en adres	Bevoegd gezag	Type bedrijf	Afwegingskader (zie laatste pagina)
Dekker Tankopslag IJsseldijk West 66, 2935 AR Ouderkerk aan den IJssel	Gemeente, gemandateerd aan Milieudienst	VR	0-Ja; 1-Ja; 2-Nee; 3-Nee; Opslag in verwarmde toestand (ca. 50 graden), vetten stollen na vrijkomen. Vooral milieugevaar bij vrijkomen vetten. Het bedrijf heeft alleen scenario's welke mogelijk een bedreiging vormen voor bodem en (oppervlakte)water, maar niet voor de mens. Geloofwaardig scenario is niet van toepassing.
Schouten olie Gnephhoek 4, 2401 LP Alphen aan den Rijn	Gemeente, gemandateerd aan Milieudienst	PBZO	0-Ja, 1-Ja, 2-Ja, 4-Ja, 6-Nee, 7-Ja, 8-ja; Opslag van diesel in tanks. Circa 4 miljoen liter diesel. N.a.v. de Brzo inspecties zijn er aanpassingen gemaakt aan de brandbeveiligingsvoorzieningen. De maatregelen zijn geborgd in de omgevingsvergunning.
Katwijk Chemie Snijderstraat 6, 2222 BA Katwijk, Zuid Holland	Gemeente Katwijk vergunningverlener	PBZO	0-Ja, 1-Ja, 2-Ja, 4-Ja (behalve laden/lossen tankwagens), 6-Nee, 7-Ja, 9-Nee, 10-Ja. Er is een tankenpark welke aan PGS 29 en 30 voldoet (met een paar uitzonderingen). Er zijn PGS 15 loodsen met beschermingsniveau 1 (2x) en 3. Dit alles is afdoende afgedekt door de omgevingsvergunning. Het laden/lossen van de tankwagens is in de omgevingsvergunning geregeld door preventieve en repressieve maatregelen.

- B. Op basis van de aanwezige informatie is bepaald dat er geen sprake is van een bijzonder gevaar of dit gevaar wordt afgedekt door de aanwezige stationaire installaties. De installaties en/of noodorganisatie zijn onvoldoende geborgd in de beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht deelactiviteit milieu. Het starten van een aanwijstraject is niet noodzakelijk, wel is het belangrijk dat in overleg met het bevoegd gezag Wabo de borging in de omgevingsvergunning in orde wordt gebracht.

Het gaat in de regio om het volgende bedrijf:

Draka Interfoam Van den Endelaan 15, 2182 ES Hillegom	Provincie	PBZO	0-Nee; Productie van schuim voor matrassen. Opslag van geschuimd halffabricaat en diverse gevaarlijke stoffen, waaronder TDI/MDI in grote tanks (inpandig). Veel is al afgedekt met installaties. Dit wordt indirect verplicht gesteld in de Wabo-vergunning, aangezien de volledige aanvraag onderdeel uitmaakt van de vergunning. Maar er zijn geen voorschriften opgenomen en de aanvraag is verouderd. Daarmee kan onvoldoende geborgd worden dat de installaties van voldoende kwaliteit blijven. Bevoegd gezag Wabo is hierover geïnformeerd en er wordt gewerkt aan een nieuwe omgevingsvergunning.
--	-----------	------	---

- C. Op basis van de aanwezige informatie is beoordeeld dat er mogelijk sprake is van een bijzonder gevaar, maar door lopende trajecten (bijvoorbeeld aanpassing beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht deelactiviteit milieu) is het op dit moment niet zinvol een aanwijstraject te starten.

Er vallen geen op dit moment geen bedrijven onder deze categorie.

- D. Op basis van de aanwezige informatie is bepaald dat er sprake is van een bijzonder gevaar, of er is onvoldoende informatie om vast te stellen of er sprake is van een bijzonder gevaar. Actualisering van het bedrijfsbrandweerrapport door het bedrijf is noodzakelijk. Ook bedrijven met geactualiseerde gegevens worden hier weergegeven.

Het gaat in de regio om de volgende bedrijven:

Naam en adres	Bevoegd gezag	Type bedrijf	Afwegingskader
Akzo Nobel Rijksstraatweg 31, 2171 AJ Sassenheim	Provincie	VR	0-Ja, 1-Ja, 2-Ja, 4-Nee Productie van verf met behulp van brandbare vloeistoffen. Opslag van brandbare vloeistoffen in tanks/terpen/IBC's/vaten. Het bedrijf heeft een bedrijfsbrandweer, maar deze is niet aangewezen. Op basis van de installatiescenario's zijn er meerdere scenario's waarbij er effecten zijn buiten de inrichtingsgrens. Hierbij gaat het om explosies en/of branden waar in de gebouwen een brandblussysteem aanwezig is, waardoor het scenario wordt bestreden en daarmee niet geloofwaardig is. Het enige geloofwaardige scenario is een incident op de laad-en losplaats voor oplosmiddelen. Hiervoor zijn aanvullende maatregelen getroffen, zoals 50 kg brandblussers en afloop in riolering. Bestrijding is mogelijk door aanvullend opgeleide BHV-ers in combinatie met aanvullende maatregelen in de omgevingsvergunning. Deze maatregelen kunnen geborgd worden in de omgevingsvergunning. Daarmee wordt de beoordeling: 0-Ja, 1-Ja, 2-Ja, 4-Ja, 6-Nee, 7-Ja, 9-Ja, 8-Ja; Akzo Nobel is geweest op de beperkte borging in de omgevingsvergunning en Akzo Nobel is de scenario's aan het actualiseren om de werkelijke situatie goed weer te geven. Op basis van de huidige gegevens is de conclusie dat geen aanwijzing bedrijfsbrandweer nodig is.
Heineken Burgemeester Smeetsweg 1, 2382 PH Zoeterwoude	Provincie	PBZO	0-Ja, 1-Ja, 2-Ja, 4-Nee Voor de koeling wordt gebruik gemaakt van ammoniak. Daarom zijn er opslagtanks, gevulde leidingen en een koelinstallatie met ammoniak op het terrein. Er zijn verschillende brandbeveiligingsinstallaties. De repressieve en technische voorzieningen zijn opgenomen in de omgevingsvergunning. Eerder heeft de gemeente geoordeeld dat er geen geloofwaardige scenario's van toepassing zijn en heeft er een afwijzing van de noodzaak voor bedrijfsbrandweer plaatsgevonden. Er is een geactualiseerd bedrijfsbrandweerrapport (2015). Daarmee wordt de beoordeling: 0-Ja, 1-Ja, 2-Ja, 4-Ja, 6-Nee, 7-Ja, 9-Ja, 8-Ja; Uit het geactualiseerde bedrijfsbrandweerrapport blijkt dat de scenario's kleiner zijn geworden door vermindering van de transporthoeveelheden. Hierdoor is het risico en het effect verminderd en is de conclusie dat geen aanwijzing bedrijfsbrandweer nodig is.

- E. In het verleden is bepaald dat er een bijzonder gevaar is en de inrichting is aangewezen.

Het gaat in de regio om de volgende bedrijven:


Er vallen geen op dit moment geen bedrijven onder deze categorie.

- F. Verder bestaat er over de volgende bedrijven nog onduidelijk, aangezien er onvoldoende informatie is aangeleverd. Belangrijk is dat er alsnog inzage in de stukken wordt gegeven voor een goede afweging.

Er vallen geen op dit moment geen bedrijven onder deze categorie.

Bijlage : Afwegingskader starten aanwijstraject

Bij de bepaling of het starten van een aanwijstraject bedrijfsbrandweer noodzakelijk is, wordt gebruik gemaakt van onderstaand afwegingskader.

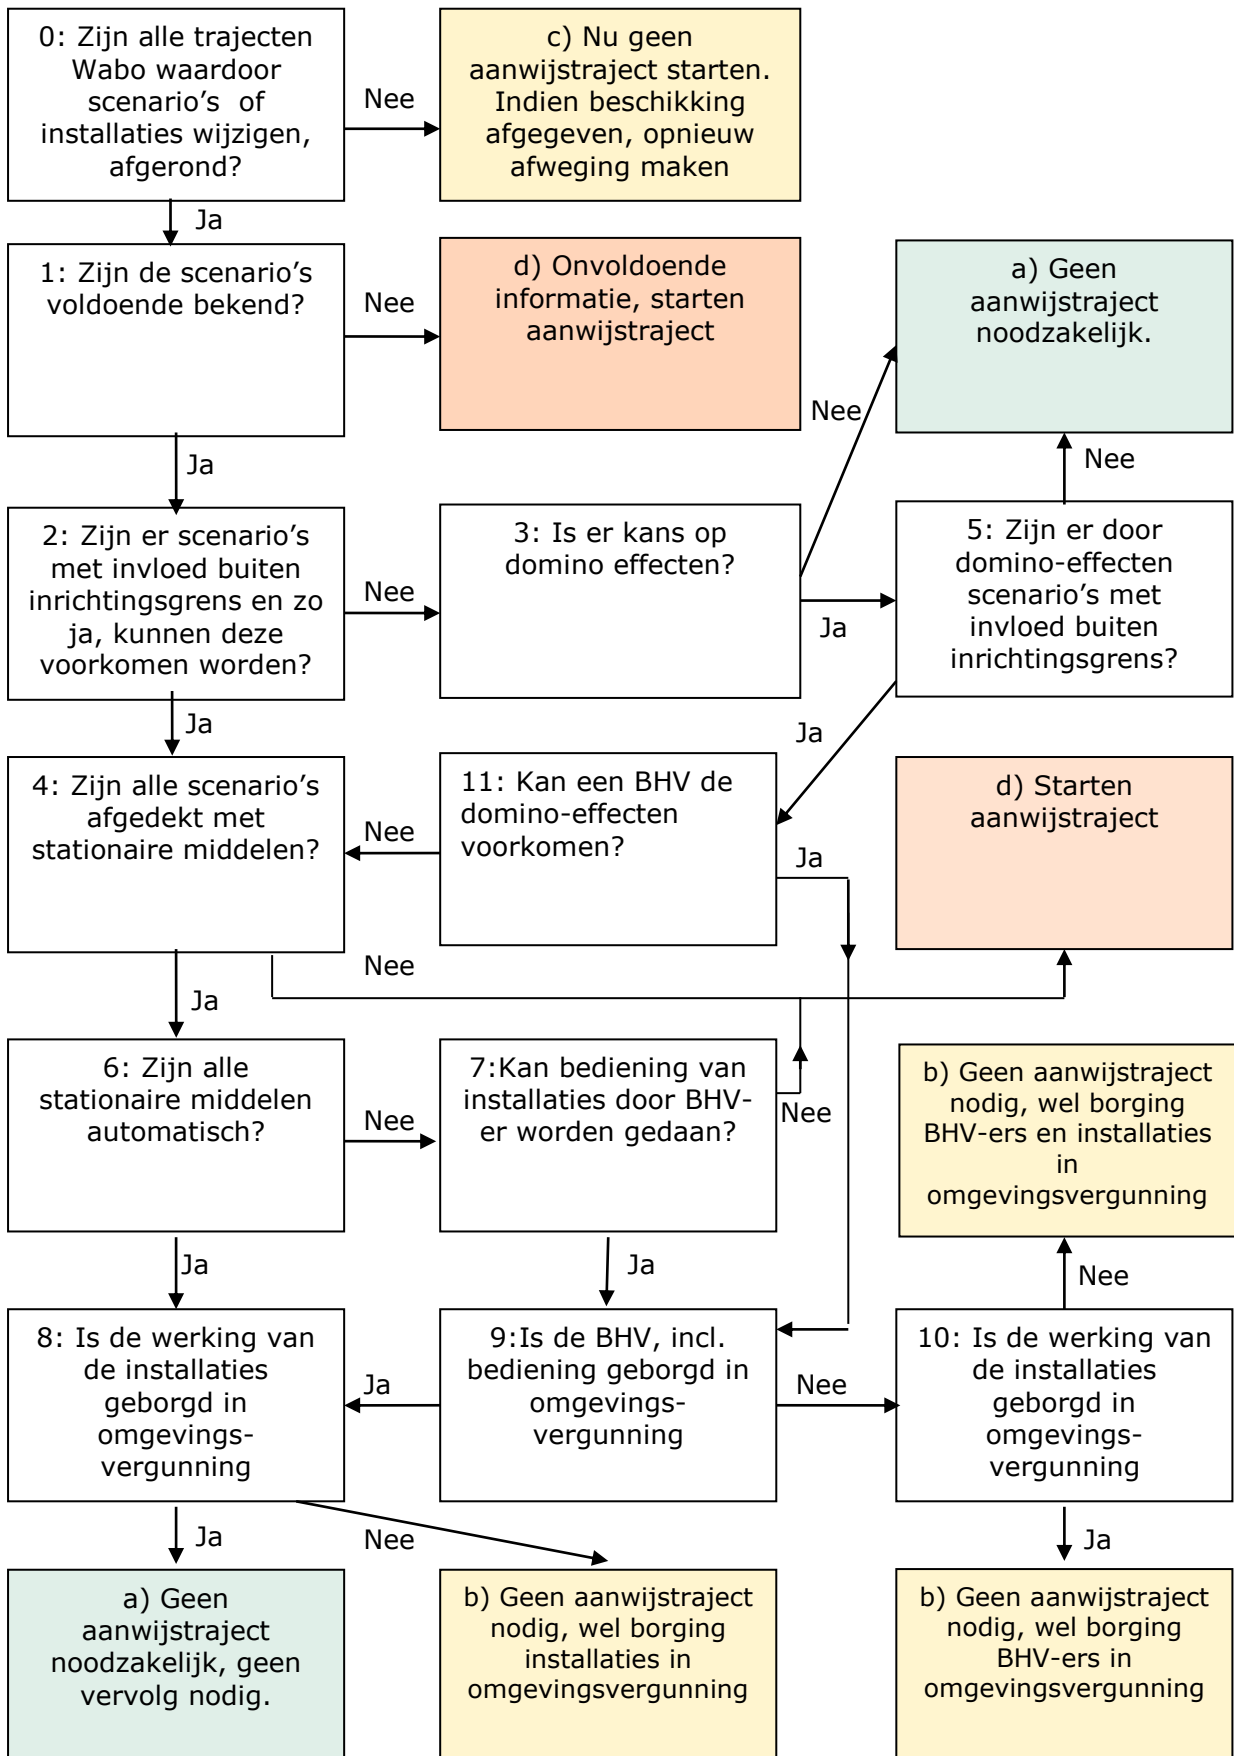

0: Indien er een (concept) aanvraag omgevingsvergunning is ingediend of er loopt een handhavingstraject dat grote wijzigingen met zich meebrengt op de scenario's, dan is het starten van een aanwijfsbeschikking op dit moment niet efficiënt. Daarom wordt er voor gekozen de afweging in een later stadium alsnog te doen, tenzij het risico erg groot is en/of het starten van een aanwijstraject als pressiemiddel kan worden gebruikt.

1: Gebruik de bekende informatie. Indien er helemaal niets bekend is, kan er geen goede afweging gemaakt worden. Wel kan eventueel gebruik worden gemaakt van scenario's van gelijksoortige bedrijven of het BrandweerBrzo scenarioboek en daarmee een oordeel vellen.

2: Gebruik hiervoor de scenario's die bekend zijn, bijvoorbeeld installatiescenario's, maatgevende scenario's, kwantitatieve risicoanalyse, veiligheidsrapportage e.d. Indien het om scenario's gaat die alleen invloed hebben op de bodem of oppervlaktewaterverontreiniging, maar die geen directe invloed hebben op mensen (dus geen brand of gifwolk/plas) dan hoeven deze scenario's niet meegenomen te worden en is een aanwijstraject om die reden niet noodzakelijk. Bij de afweging of een bedrijfsbrandweer nodig is, wordt uitgegaan van de scenario's waarbij door interventie van de bedrijfsbrandweer de grootte van het incident kan worden verkleind. Indien dit niet mogelijk is, of het incident is niet te bestrijden, dan mag hier "nee" ingevuld worden. Voorbeelden van dit soort scenario's zijn, Koude BLEVE, onverwachtse explosie e.d. Explosies veroorzaakt door warmtestraling of BLEVE zijn mogelijk wel te voorkomen en dienen wel meegenomen te worden.

3/5: Bij domino effecten moet niet alleen gedacht worden aan de grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen, maar ook domino effecten veroorzaakt door incidenten zonder gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld brand in controlekamer wat een incident veroorzaakt, brand in naastgelegen pand/gebouw/opslag waardoor escalatie volgt e.d.

4: Het gaat hierbij om alle scenario's die invloed kunnen hebben buiten de inrichtingsgrens. Dus de scenario's zoals onder 2 verwoord. Denk hierbij ook aan domino-effecten.

6: Denk hierbij niet alleen aan brandmeldinstallaties, sprinklers, hi-ex schuiminstallaties e.d., maar ook aan blusmonitoren, schuimmonitoren in tankput, open/dichtzetten afsluiters e.d.

7/11: Let hierbij niet alleen op het benodigde opleidingsniveau van de personen, maar ook of ze dichtbij genoeg kunnen komen. In ieder geval mogen BHV-ers niet binnen de 1 kW/m²-hittecontour komen en ook mogen ze geen brandslangen koppelen, waterkanonnen plaatsen, verkennen in chemie of gaspak e.d. Wel kunnen ze ingezet worden voor het open/dichtdraaien van monitoren, richten van vaste monitoren, gebruik van kleine blusmiddelen, ontruiming e.d.

8/10: Staat in de omgevingsvergunning dat er een uitgangspuntendocument moet zijn voor de installaties, is dit uitgangspuntendocument goedgekeurd door de brandweer, is opgenomen dat de installaties gecertificeerd (of ja-conclusie) moeten zijn en zijn de installaties ook daadwerkelijk goedgekeurd? Niet alle installaties hoeven bij naam benoemd te worden, maar er kunnen ook verwijzigingen opgenomen zijn naar PGS-en, een brandveiligheidsplan of een bijlage van de vergunningsaanvraag waar de installaties in vermeld staan. Is er verder een procedure indien de installaties buiten werking zijn (voor onderhoud of iets anders)?

9: Staat in de omgevingsvergunning opgenomen hoeveel BHV-ers er moeten zijn, welke opleiding ze moeten hebben, geoefendheid, benodigde materialen en dat de taken en bevoegdheden zijn opgenomen in een noodplan.